




AFSTANDSKRAV FOR GASFLASKER ≤ 264 GOE



Bekendtgørelse nr. 1444 om tekniske forskrifter for gasser af 15. dec. 2010

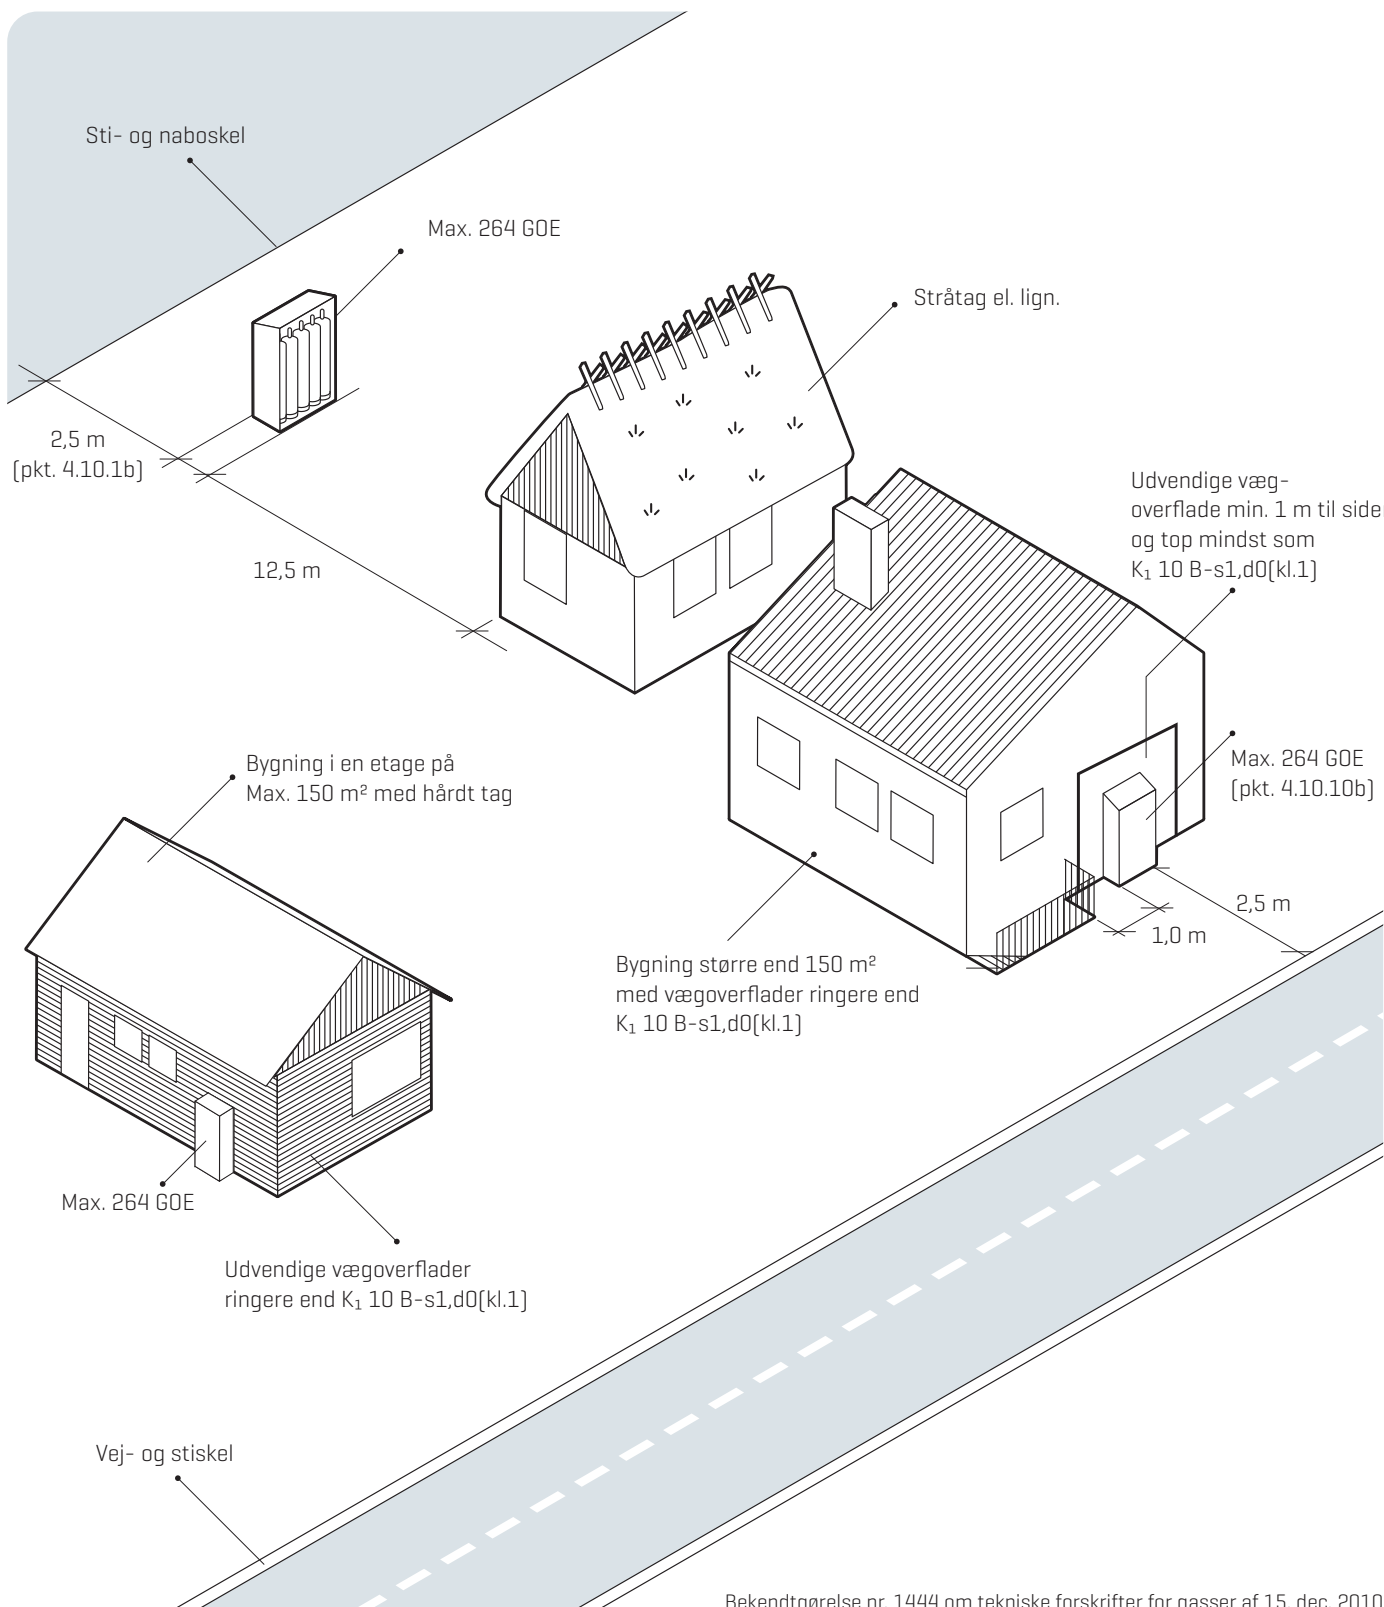

AFSTANDSKRAV FOR GASFLASKER ≤ 264 G0E

FLASKESTATIVER:

Midlertidigt opstillede F-gasflasker, fx til byggepladser, tagdækningsarbejder, korntørring eller foreløbige naturgasanlæg, opstilles med regulering med SAV eller SAL.

STATIONÆRE FLASKEINSTALLATIONER > 11 KG:

Flasker og reduktionsventiler skal være beskyttet mod mekanisk overlast eller anbragt i et skab af ubrændbart materiale, der er ventileret foroven og forneden.

Flaskerne skal stå op på fast, plant underlag og ved hjælp af kæder eller på anden måde sikret mod væltning.

OBS:

- Ventiler og reduktionsventiler skal på flasker, der ikke opstilles i udvendigt flaskerum, flaskeskab eller container, være beskyttet mod mekanisk overlast og vejrlig [pkt. 4.3.1].
- Flasker skal ved hjælp af kæder eller på anden måde sikres mod væltning [pkt. 4.13.11].
- Beskrivelse af brandklasser:
https://monofiber.dk/uploads/monofiber_dk/files/knowhow/brandhaemmende_systemer/europaeiske_brandklasser2008.pdf